


ГСП09В, ЖСП09В

Способ монтажа:
• светильник (А) модификации -011, -021 - индивидуально: на крюк (1), на горизонтальный (2 или 3) или вертикальный (4) монтажный профиль, на трос (5), по заказу: на резьбовую трубу G3/4-В (6), на горизонтальную трубу с наружным Ø25...28мм (7).
• светильник (В) модификации -311, -321 - индивидуально (8): на резьбовую трубу G3/4-В, на монтажный профиль.
• БП (С) - индивидуально или транзитно на горизонтальную или вертикальную поверхность.
Рекомендуемая высота установки: 8...30 м.
Электроподключение: кабелем Ø9...14мм (сечение жил 1,5...4мм²).

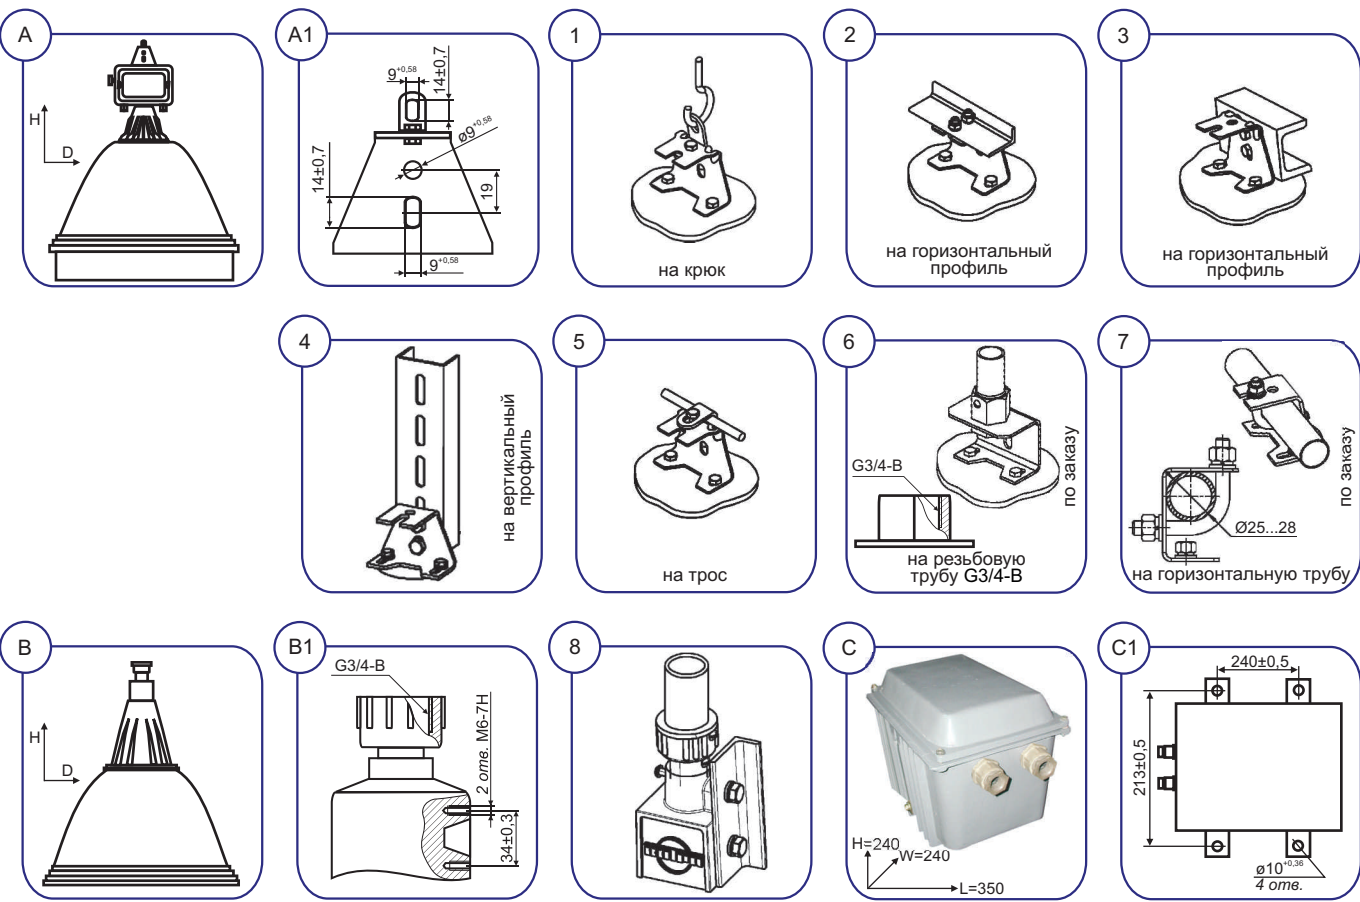

Пример для заказа: **ВАТРА ГСП09В-1000-011 УЗ**
расшифровка модификации:
1 цифра • светильник с блоком ПРА (БП):
0- импульсное зажигающее устройство (ИЗУ) в корпусе светильника
3- ИЗУ в БП
2 цифра • степень защиты:
1- IP64
2- IP23+сетка
3 цифра • 1- тип КСС: Г (глубокая)

Тип светильника	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Цоколь	тип КСС	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхН, мм	Масса, кг ±10%	
									ОП	БП
ГСП09В-700-021 УЗ	380 АС	IP23+сетка	MHL	E40	Г	80	0,85	580x710	5,2	20
ГСП09В-700-321 УЗ	380 АС	IP23+сетка	MHL	E40	Г	80	0,85	580x710	3,1	20
ГСП09В-700-011 УЗ	380 АС	IP64	MHL	E40	Г	70	0,85	600x830	9,5	20
ГСП09В-700-311 УЗ	380 АС	IP64	MHL	E40	Г	70	0,85	600x830	7,4	20
ГСП09В-1000-021 УЗ	380 АС	IP23+сетка	MHL	E40	Г	80	0,85	580x710	5,2	20
ГСП09В-1000-321 УЗ	380 АС	IP23+сетка	MHL	E40	Г	80	0,85	580x710	3,1	20
ГСП09В-1000-011 УЗ	220 АС	IP64	MHL	E40	Г	70	0,85	600x830	9,5	20
ГСП09В-1000-311 УЗ	220 АС	IP64	MHL	E40	Г	70	0,85	600x830	7,4	20
ЖСП09В-1000-021 УЗ	220 АС	IP23+сетка	SL	E40	Г	80	0,85	580x710	5,2	22
ЖСП09В-1000-321 УЗ	220 АС	IP23+сетка	SL	E40	Г	80	0,85	580x710	3,1	22
ЖСП09В-1000-011 УЗ	220 АС	IP64	SL	E40	Г	70	0,85	600x830	9,5	22
ЖСП09В-1000-311 УЗ	220 АС	IP64	SL	E40	Г	70	0,85	600x830	7,4	22