





ШЛИГ.685151.004, ШЛИГ.685151.004-01, ШЛИГ.685151.004-02, ШЛИГ.685151.004-03, ШЛИГ.685151.004П, ШЛИГ.685151.004-01П, ШЛИГ.685151.004-02П, ШЛИГ.685151.004-03П

Крепление считывателя с наружной стороны,
с установкой основания ШЛИГ.741261.002(металл),
либо ШЛИГ.741224.003(пластик).
Разметка для крепления и установки.

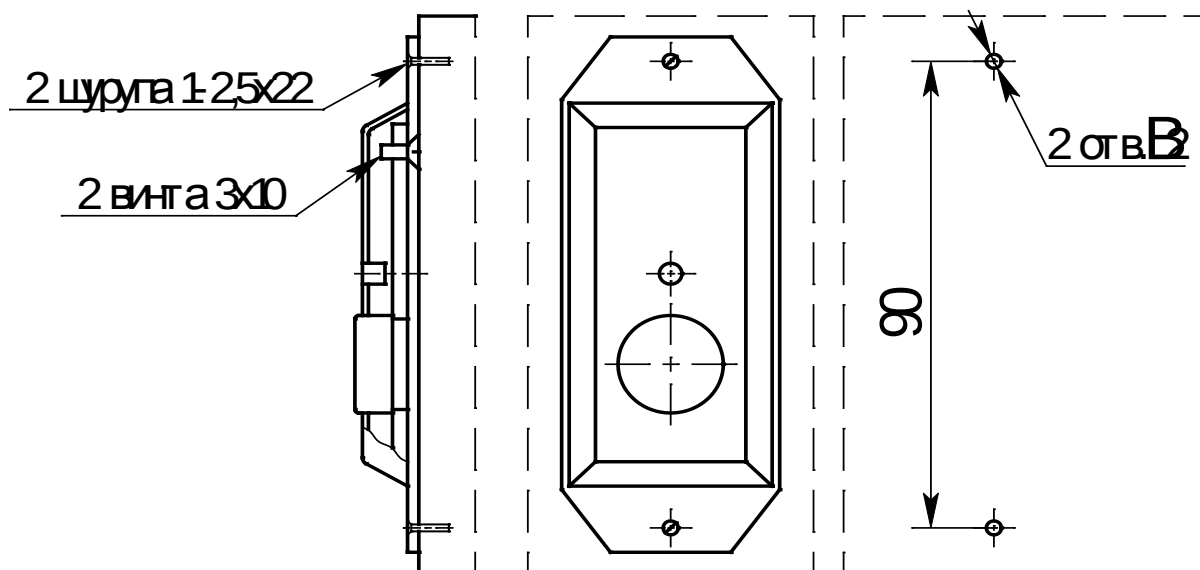

Крепление считывателя с внутренней стороны,
без установки основания.
(Антивандальное исполнение)
Разметка для крепления и установки.

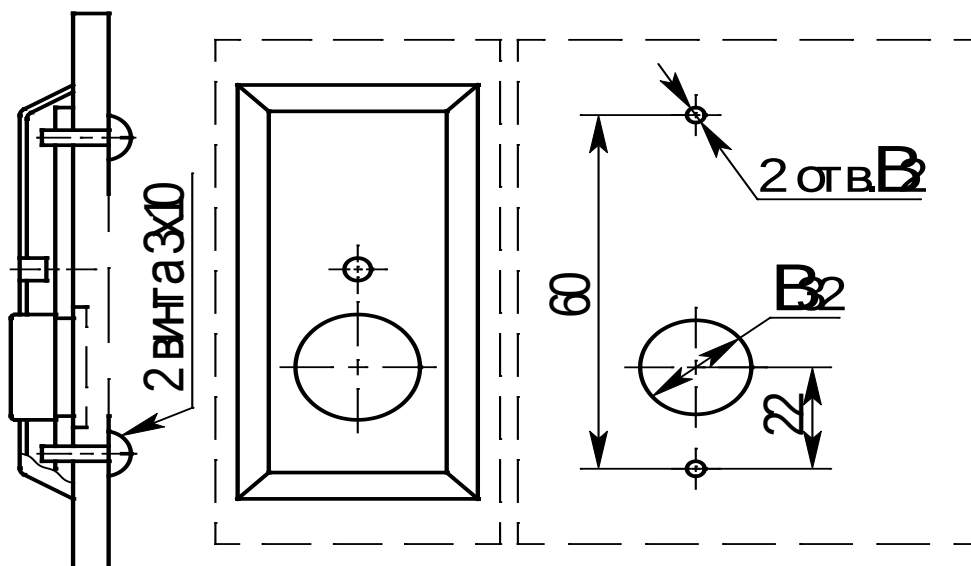

Отверстие диаметром 32мм и глубиной не менее 2мм необходимо для исключения замыкания контактов.

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	ШЛИГ.685151.004 ЭТ		Лист
						2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	копировал	
					формат А4	