


Назначение

Несиловые круглоконические опоры наружного освещения предназначены для установки приборов освещения с подводом питания кабельной линией выполненной под землей. Для возможности ввода кабеля в опору в закладной детали фундамента выполняется сквозное отверстие. Несиловые опоры предназначены для восприятия нагрузок от климатических факторов и веса установленного оборудования. Основным критерием при выборе несущей способности опоры является наветренная площадь устанавливаемого оборудования и ветровой район объекта строительства.

Конструкция опоры

Ствол круглоконической опоры освещения выполнен из листового металла имеет коническую форму и окружность в поперечном сечении. Круглоконические опоры применяются для установки светильников венчающего или консольного типов с использованием кронштейнов различных конфигураций. Круглое сечение стоек опор делает их более подходящими для использования со светильниками венчающего типа и декоративными кронштейнами.

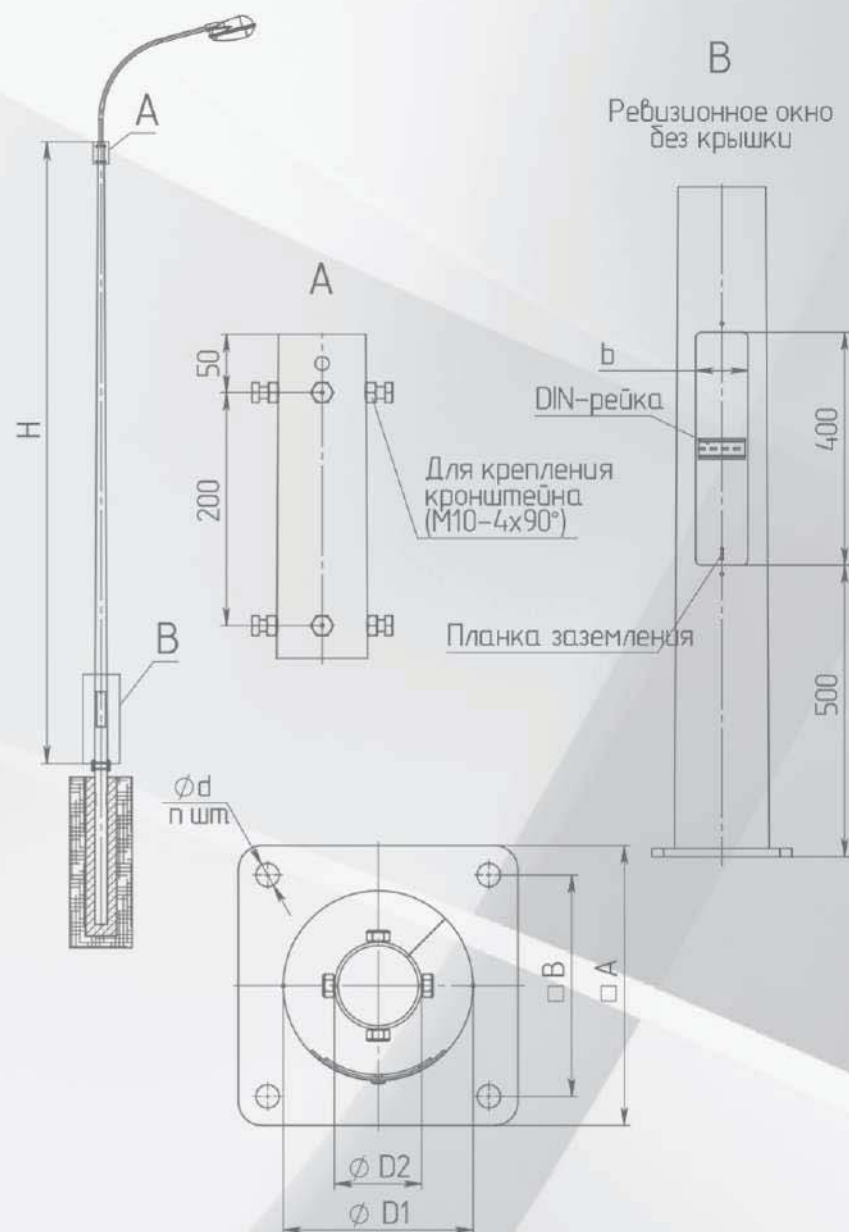

Ревизионный люк

В нижней части опоры выполнен ревизионный люк для возможности установки аппаратов защиты и подключения электрических кабелей. В люке устанавливается DIN-рейка и планка для подключения защитных проводников.

Установочное место кронштейна

В верхней части опоры выполнены резьбовые отверстия для возможности центрирования и фиксации кронштейна.

Фланцевое соединение

Фланцевое соединение позволяет производить выверку опор после установки закладных деталей фундамента, что значительно упрощает монтаж.

Тип	H, м	D1, мм	D2, мм	A/B, мм	d, мм	n, шт	b, мм	Посадочное место кронштейна	Рекомендуемый фундаментный блок	Нагрузки на фундамент		
ОККф-3	3	107	75	170/130	14	4	65	K80/T57	ЗДФ-0,108-1,2 (K170-130-4x14)-02	0,3	0,07	0,11
ОККф-4	4	117	75	170/130	14	4	65	K80/T57	ЗДФ-0,108-1,2 (K170-130-4x14)-02	0,4	0,08	0,13
ОККф-4,5	4,5	122,5	75	170/130	14	4	65	K80/T57	ЗДФ-0,108-1,2 (K170-130-4x14)-02	0,4	0,09	0,14
ОККф-5	5	128	75	170/130	14	4	65	K80/T57	ЗДФ-0,108-1,2 (K170-130-4x14)-02	0,4	0,09	0,14
ОККф-6	6	138,5	75	200/150	20	4	75	K80/T57	ЗДФ-0,108-1,5 (K200-150-4x20)-02	0,5	0,1	0,14
ОККф-7	7	152	75	200/150	20	4	75	K80	ЗДФ-0,133-1,5 (K200-150-4x20)-02	0,9	0,11	0,21
ОККф-8	8	163	75	240/180	25	4	90	K80	ЗДФ-0,159-2,0 (K240-180-4x25)-02	1	0,13	0,22
ОККф-9	9	174	75	240/180	25	4	90	K80	ЗДФ-0,159-2,0 (K240-180-4x25)-02	1,2	0,14	0,25
ОККф-10	10	185	75	240/180	25	4	90	K80	ЗДФ-0,159-2,0 (K240-180-4x25)-02	1,4	0,15	0,28
ОККф-11	11	196	75	280/200	30	4	100	K80	ЗДФ-0,168-2,5 (K280-200-4x30)-02	1,9	0,21	0,32
ОККф-12	12	207	75	280/200	30	4	100	K80	ЗДФ-0,168-2,5 (K280-200-4x30)-02	2,2	0,23	0,36

± K80 – исполнение опоры с гайками в верхней части для фиксации кронштейна
T57 – исполнение опоры с торшером из трубы Ø 57 мм.