


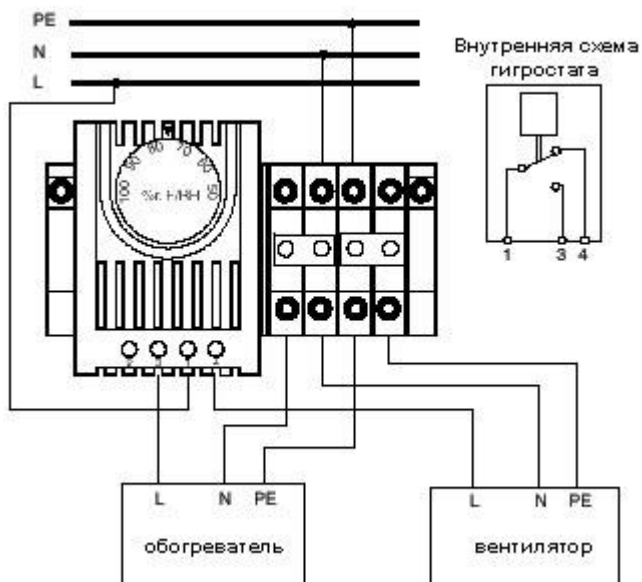

Применение:

Электрическая регулировка влажности посредством включения / выключения системы вентиляторов, электрических обогревателей или модулей кондиционирования.

- диапазон измерений:
50 - 100 % относительной влажности
- погрешность измерений:
+/- 3% относительной влажности
- рабочий диапазон:
50 - 90 % относительной влажности
- диапазон допустимых отклонений при переключении режимов при относительной влажности 50%:
около 4% относительной влажности
- максимальное напряжение: 250 В
- минимальная нагрузка: 100 мА, 20 В
- максимальная нагрузка:
активная нагрузка: 5 А, 230 В
индуктивная нагрузка $\cos \varphi = 0,8$: 0.2 А, 230 В (переменный ток)
индуктивная нагрузка $L/R = 3 \text{ ms}$: 1 А до 50 В; 0.5 А до 75 В (постоянный ток)