


XXXX-XX-EX-6CUM



Онлайн заказ на
www.z-energo.com

Данные для заказа

Наименование	Номинальный ток, А	Степень защиты	Артикул	Степень защиты	Артикул
ЩАПы-13 Исп.1	10	IP31	NY-06.062.201.11I	IP54	NY-06.062.201.11I
ЩАПы-13 Исп.2	16	IP31	NY-06.061.201.16I	IP54	NY-06.062.201.16I
ЩАПы-23 Исп.2	20	IP31	NY-06.061.201.13I	IP54	NY-06.062.201.13I
ЩАПы-23 Исп.1	25	IP31	NY-06.061.201.18I	IP54	NY-06.062.201.18I
ЩАПы-33 Исп.2	32	IP31	NY-06.061.201.18I	IP54	NY-06.062.201.18I
ЩАПы-33 Исп.1	40	IP31	NY-06.061.201.13I	IP54	NY-06.062.201.13I
ЩАПы-43 Исп.2	50	IP31	NY-06.061.201.19I	IP54	NY-06.062.201.19I
ЩАПы-43 Исп.1	63	IP31	NY-06.061.201.14I	IP54	NY-06.062.201.14I
ЩАПы-53 Исп.2	80	IP31	NY-06.061.201.20I	IP54	NY-06.062.201.20I
ЩАПы-53 Исп.1	100	IP31	NY-06.061.201.15I	IP54	NY-06.062.201.15I

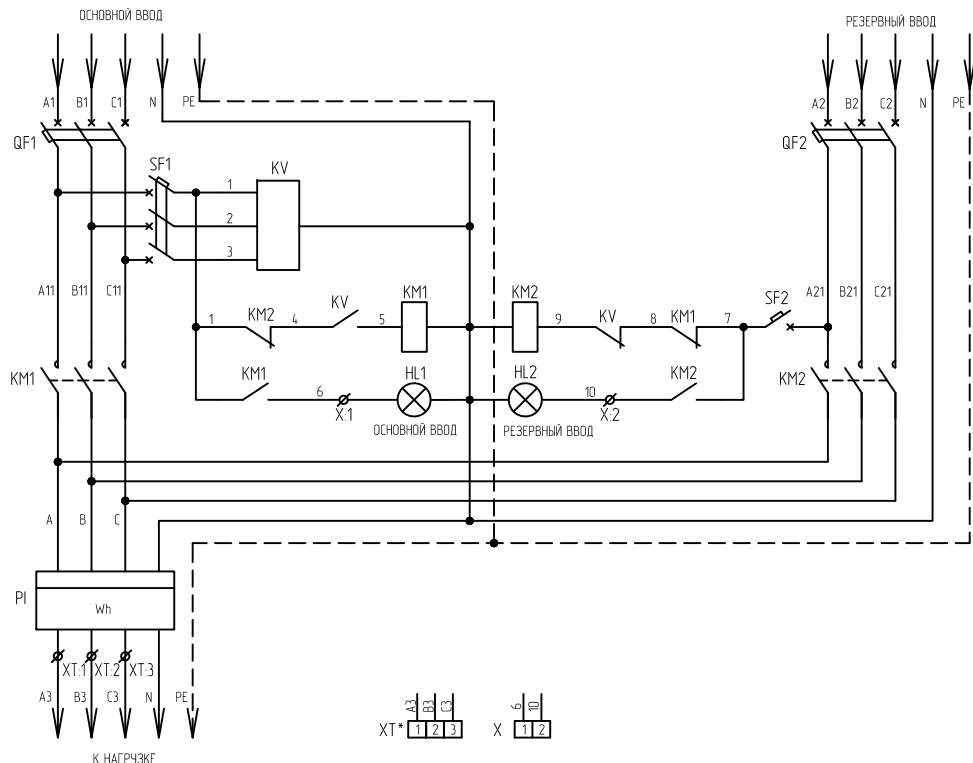

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
QF1, QF2	Автоматический выключатель 3 пол.	2	
KM1, KM2	Контактор	2	с мех.блокировкой
SF1	Автоматический выключатель 3 пол.	1	
SF2	Автоматический выключатель 1 пол.	1	
KV	Реле контроля напряжения	1	
HL1	Индикатор световой зеленый	1	
HL2	Индикатор световой красный	1	
X	Клеммы цепи управления	2	
XT	Клеммы силовой цепи	3	* Только для ЩАПы-53
PI	Счетчик электроэнергии трехфазный	1	По доп. заказу

ЩАПы-ХЗ-XX-XXXX

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Щит автоматического переключения с учетом электроэнергии ЩАПы ~380/220 В	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.				2019				
Проб.								
Т.контр.						Лист	Листов	
И.контр.					ООО "Забой Энергия" г. Екатеринбург			
Утв.								

Формат А4