


Наименование	Номинальный ток, А	Степень защиты	Артикул
ЩАПг-63 Иск.2	125	IP31	NY-06.061.20121I
		IP54	NY-06.062.20121I
ЩАПг-63 Иск.1	160	IP31	NY-06.061.2016I
		IP54	NY-06.062.2016I
ЩАПг-73 Иск.2	200	IP31	NY-06.061.20122I
		IP54	NY-06.062.20122I
ЩАПг-73 Иск.1	250	IP31	NY-06.061.2017I
		IP54	NY-06.062.2017I

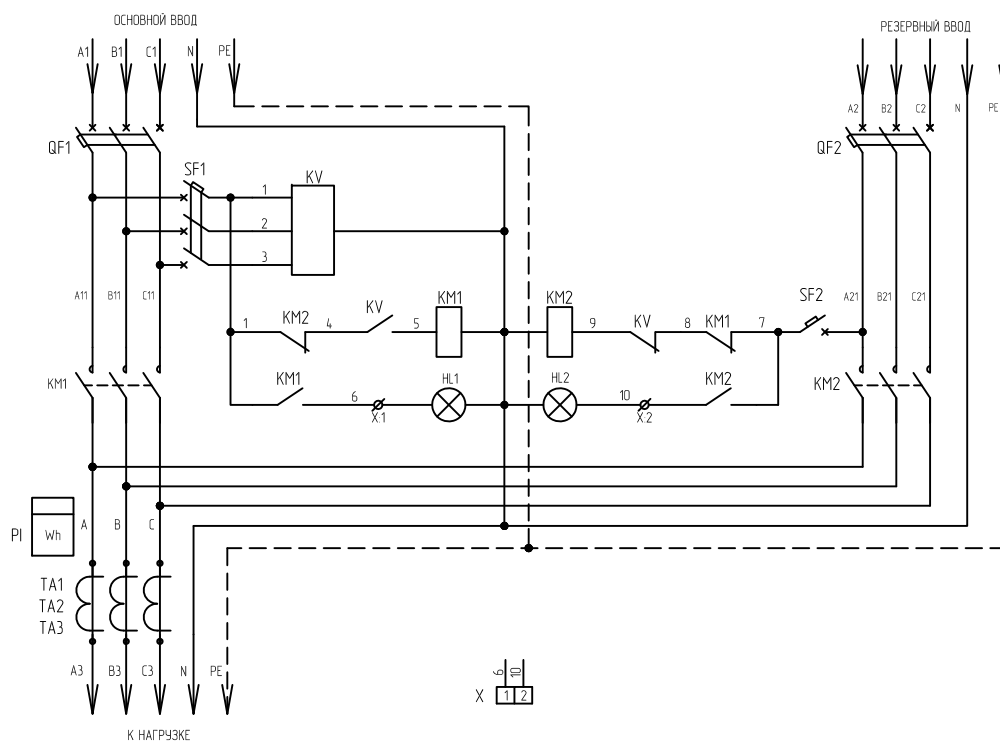

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ			
Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
QF1, QF2	Автоматический выключатель 3 пол.	2	
KM1, KM2	Контактор	2	с мех. блокировкой
SF1	Автоматический выключатель 3 пол.	1	
SF2	Автоматический выключатель 1 пол.	1	
KV	Реле контроля напряжения	1	
HL1	Индикатор световой зеленый	1	
HL2	Индикатор световой красный	1	
X	Клеммы цепи управления	2	
TA1, TA2, TA3	Трансформатор тока	3	
PI	Счетчик электроэнергии однофазный	1	По доп. заказу

						ЩАПы-ХЗ-ХХ-XXXX			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Щит автоматического переключения с учетом электроэнергии ЩАПы ~380/220 В	Лист		Масса	Масштаб
Разраб.				2019					
Проф.									
Т контр.						Лист		Листов	
И контр.						ООО "Завод Энергия" г. Екатеринбург			
Умб.									