


Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением

ВВГнг(А)-FRLS Количество жил – 3 Сечение от 25 мм.кв. до 95 мм.кв.

ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-004-03717158-2016

Производитель **ООО «ТРИЭНЕРГОГРУПП»** Торговая марка **ЗЕГ**

Сертификат соответствия №TC RU C-RU.AB 24.B.04190 RU №0433403 **Пожарный сертификат** №C-RU.ПБ57.В.03306 ТР 0658229

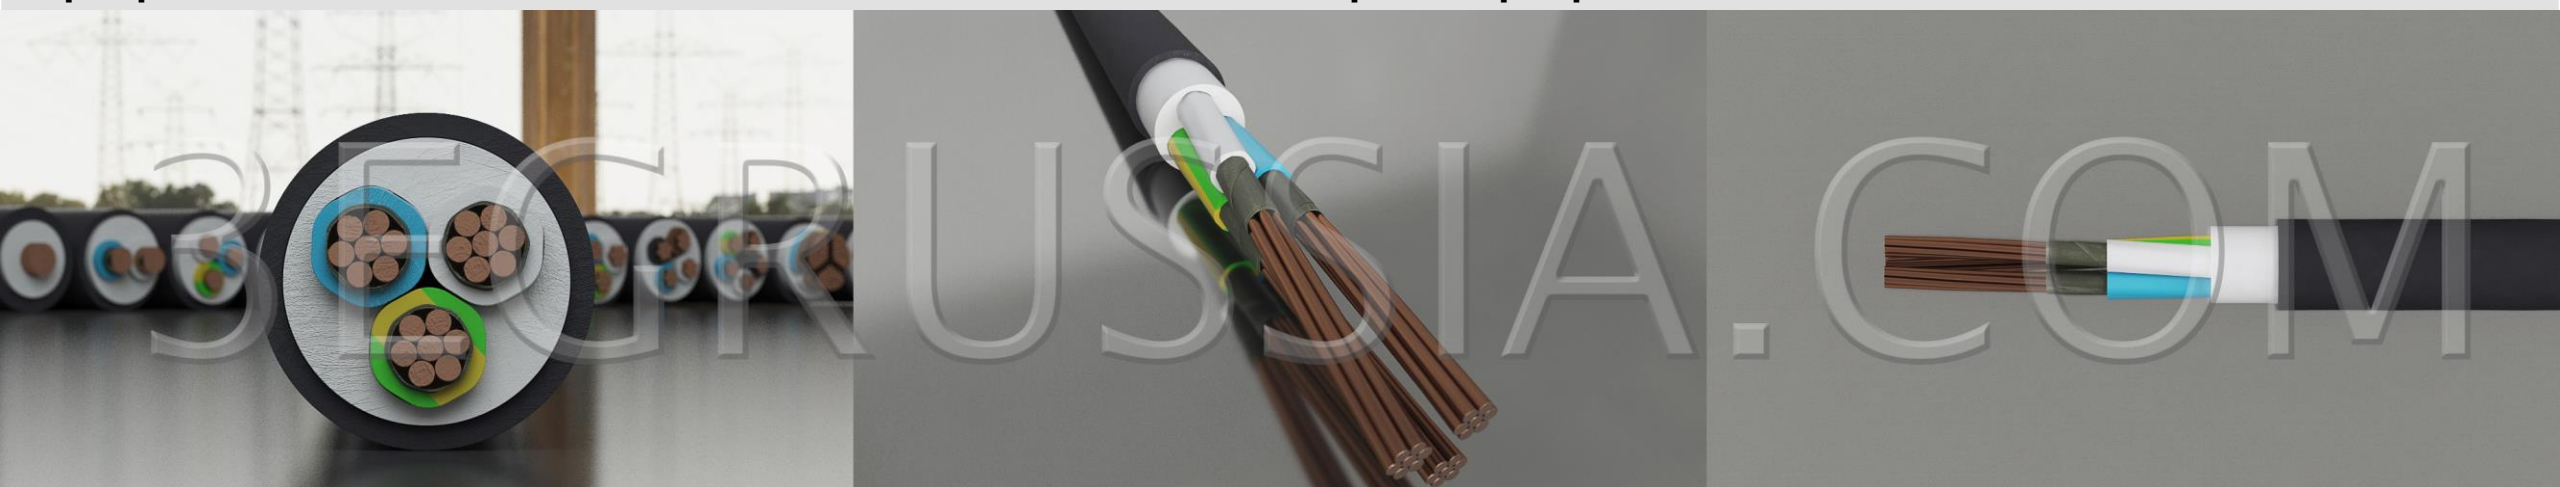

Область применения

Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках при номинальном переменном напряжении до 1000. Применяется для одиночной или групповой прокладки питания электроприемников систем противопожарной защиты, операционных и реанимационно - анестезионного оборудования больниц, цепей освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и других электроприемников, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.

Конструкция

Токопроводящая жила – медная, круглой формы, соответствует классу 2 по ГОСТ 22483-77.
Токопроводящие жилы – многопроволочные (круглой формы).
Изоляция и оболочка выполнены из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку: сплошную или в виде продольной полосы. Изоляция нулевой жилы выполняется голубого цвета, если нулевая жила отсутствует, голубой цвет применяется для расцветки любой жилы, кроме заземляющей. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (желто-зеленой расцветки).
Скрутка – изолированные жилы скручены. Кабели должны иметь все жилы одинакового сечения.
Термический барьер – обмотка из слюдосодержащих лент.

Технические характеристики

Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69: В, категория размещения 5
Диапазон рабочих температур эксплуатации: от -50 до +50 °С
Прокладка и монтаж кабеля без предварительного прогрева производится при темп. не ниже -15 °С
Строительная длина кабелей : не менее 100 м
По согласованию сторон допускается поставка кабеля любыми длинами.