

Поиск по сайту

» СЧЕТЧИКИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

» Счетчики серии «СЕ»

» Счетчики
электроэнергии серии
«ЦЭ»

» ЦЭ6807П

» ЦЭ6807Б-Ш4

» ЦЭ6803В

» ЦЭ6803В-Р32

» ЦЭ6803В-Р31

» ЦЭ6803В-ШЗЗ

» ЦЭ6803ВМ

» ЦЭ6803ВШ

» ЦЭ6804

» ЦЭ6850М

» ЦЭ6850

» Дополнительное
оборудование

» Прайс-лист

» Программное
обеспечение

Выбор модели

.: ПРОДУКЦИЯ
ЭНЕРГОМЕРА™» АСКУЭ на базе
продукции Концернa

» Щитовое оборудование

» Низковольтная
аппаратура» Телекоммуникационное
монтажное оборудование» Метрологическое
оборудование» Оборудование для
электрохимзащиты» Продукция, снятая с
серийного производства

.: ВАШЕ МНЕНИЕ О НАС

+  75.99%

ЦЭ6803В СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ



Где купить

ЦЭ6803В**ИСПОЛНЕНИЕ В КОРПУСЕ – ШЗЗ**

ТУ 4228-010-04697185-97

Измерение и учет электроэнергии по одному тарифу.

Класс точности: 1; 2

Соответствует ГОСТ Р 52320-2005 и 52322-2005.

Новый корпус ШЗЗ - для устанавливается на щиток.

Полностью соответствует международным стандартам и обеспечивает удобство монтажа за счет увеличения размеров крышки клеммной коробки.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Соответствие ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003)
- Соответствие ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62052-11:2003)
- Сертифицированы и внесены в Госреестры средств измерений России и СНГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Показатели	Величины
Класс точности	1; 2
Число тарифов	1
Частота измерительной сети, Гц	50±2,5 (60±3)
Номинальное фазное напряжение *, В	57,7; 100; 127; 220;
Номинальная сила тока *, А:	1; 5; 10
Максимальная сила тока *, А: - для электросчетчиков непосредственного включения - для электросчетчиков трансформаторного включения	50; 100 7,5
Стартовый ток, А:** - для электросчетчиков непосредственного включения, Iб - для электросчетчиков трансформаторного включения, Iном	0,004; 0,005 0,002; 0,003
Полная потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А, (Вт)	6(0,6)
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А	0,1
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до 60
Габаритные размеры, мм	169 x 235 x 70
Масса, не более, кг	1

* - в зависимости от вариантов исполнения, см. структуру условного обозначения электросчетчика.

** - в зависимости от класса точности.

[Добавить мнение »](#)

Анкет: 4243
Предложений: 3612



.. НОВОСТИ ПРОДУКТА

» Счетчик **ЦЭ6803В** высокая надежность в сочетании с относительно небольшой стоимостью

» Особенности корпусных исполнений счетчика **ЦЭ6803В**

» Самый востребованный среди отечественных трехфазных счетчиков - **ЦЭ6803В**


ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА

- Погрешность электросчетчика нормируется от 1% номинального значения тока нагрузки
- Высокая чувствительность по току нагрузки
- Устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям
- Малое собственное энергопотребление счетчика ЦЭ6803В
- Стандартный телеметрический импульсный выход
- Световой индикатор работы
- Защита от недоучета и хищений электроэнергии

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ

- Средняя наработка на отказ — 160000 часов
- Межповерочный интервал — 16 лет
- Средний срок службы — 30 лет
- Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) — 4 года с даты выпуска.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

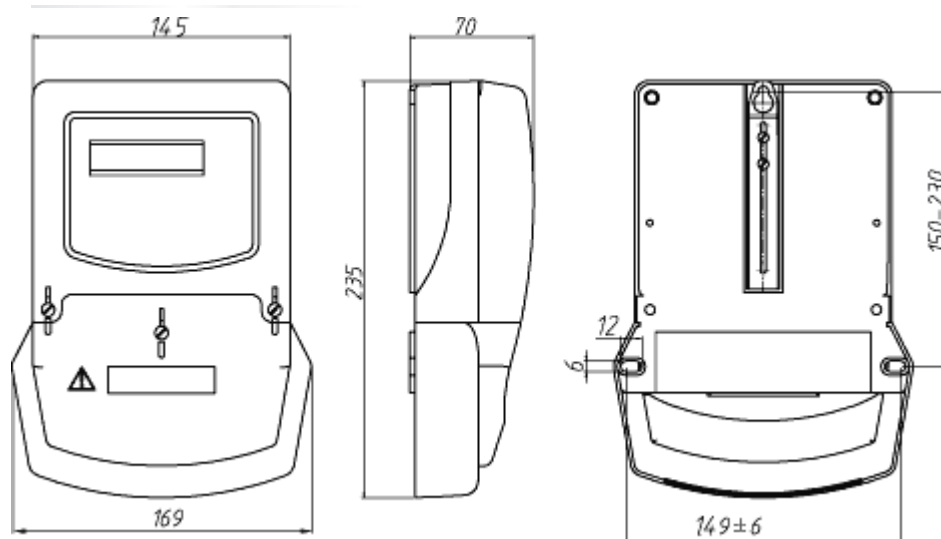

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЦЭ6803В/ХХХХХХХ

Т	Тип корпуса:
Ш	Ш33 - для установки на щиток.
О	Тип отсчетного устройства:
М	М7 - электромеханическое семиразрядное;
М	М6 - электромеханическое шестиразрядное;
С	Схемы включения:
3	3ф.4пр. - для трехфазных четырехпроводных счетчиков;
3	3ф.3пр. - для трехфазных трехпроводных счетчиков
Н	Номинальный (базовый) и максимальный ток:
1	1 - 1,5 А;
1	1 - 7,5 А;
5	5 - 7,5 А;
5	5 - 50 А;
10	10 - 100 А
Н	Номинальное фазное напряжение для счетчиков четырехпроводных и линейное напряжение для счетчиков трехпроводных:
57,7	57,7 В; 127 В; 220 В - для 4-х проводных счетчиков;
100	100 В - для 3-х проводных счетчиков
Ч	Число тарифов:
1	"1Т" - однотарифный счетчик;
2	Класс точности по ГОСТ Р 52322-2005

	Руководство по эксплуатации	PDF 371 kB
	Формуляр	PDF 369 kB
	Описание типа	PDF 405 kB
	Сертификат соответствия	PDF 152 kB
	Сертификат типа	PDF 474 kB
	Сертификат типа (Республика Беларусь)	PDF 351 kB
	Сертификат EMC (Польша)	PDF 152 kB
	Сертификат типа (Республика Таджикистан)	PDF 174 kB
	Сертификат типа (Республика Молдова)	PDF 135 kB
	Свидетельство о признании утверждения типа средств измерений (Республика Грузия)	PDF 369 kB
	Сертификат признания утвержденного типа средств измерений (Республика Узбекистан)	PDF 272 kB
	Сертификат о признании утверждения типа средств измерений (Республика Казахстан)	PDF 2.42 Mb
	Свидетельство о признании утверждения типа средств измерений (Республика Украина)	PDF 353 kB
	Сертификат о признании утверждения типа средств измерений (Республика Киргизия)	PDF 418 kB



[ПРОДУКЦИЯ](#)

[КОНТАКТЫ](#)

[СЕРВИС](#)

[ВЫСТАВКИ И СЕМИНАРЫ](#)

[ОБУЧЕНИЕ](#)

[СЕРТИФИКАТЫ](#)

[ПУБЛИКАЦИИ В СМИ](#)

[ВАКАНСИИ](#)

[КОНКУРСНЫЕ ЗАКУПКИ](#)

[ССЫЛКИ](#)

[ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ](#)

ЭНЕРГОМЕРА

Copyright © 2001- 2011 ОАО «Концерн ЭНЕРГОМЕРА»

355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415.
Тел.: **(8652) 35-75-27**, 35-67-45.
Факс: (8652) 56-66-90, 56-44-17.
E-mail: concern@energomera.ru