


Поколение 8. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ ДО 85 кВт

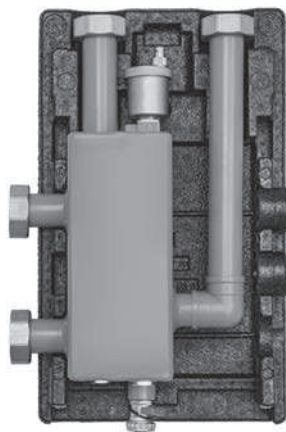

Новая изоляция EPP
в эргономичном дизайне

Таблица пересчета максимальной
мощности гидрострелки при раз-
личных ΔT

$\Delta T, ^\circ\text{C}$	$Q_{\text{max}}, \text{кВт}$	$G_{\text{max}}, \text{м}^3/\text{ч}$
25	85	3,0
20	70	
15	52	
10	35	

Область применения: гидравлическая стрелка — устройство, предотвращающее воздей-
ствие насосов друг на друга.

Позволяет четко организовать работу многокотельной установки, ее высокий КПД работы,
помогает конденсационным котлам выходить на максимальный коэффициент производи-
тельности и защищает чугунные котлы от перепада температур.



Дополнительные функции гидравлической стрелки Meibes: сепарация воздуха с помощью
структуры HoneyComb, шламоуловитель, опционально — магнитные уловители металличе-
ских частиц.

Условия эксплуатации:

- 1) Отопительная система должна быть закрытой (без открытого доступа атмосферного воз-
духа к теплоносителю);
- 2) Максимальный расход теплоносителя через тракт гидрострелки Ду32 «Поколение 8» не
должен превышать величину 3 м³/ч;
- 3) Максимальное рабочее давление — 6 бар;
- 4) Максимальная температура — 110 °С;
- 5) Эксплуатация только в вертикальном положении.

Наименование	Артикул
МНК 25 (2 м ³ /час, 60 кВт при 25 °С), DN 25	ME 66391.2 RU
МНК 32 (3 м ³ /час, 85 кВт при 25 °С), DN 32	ME 66391.3 RU

Устройство гидравлических стрелок

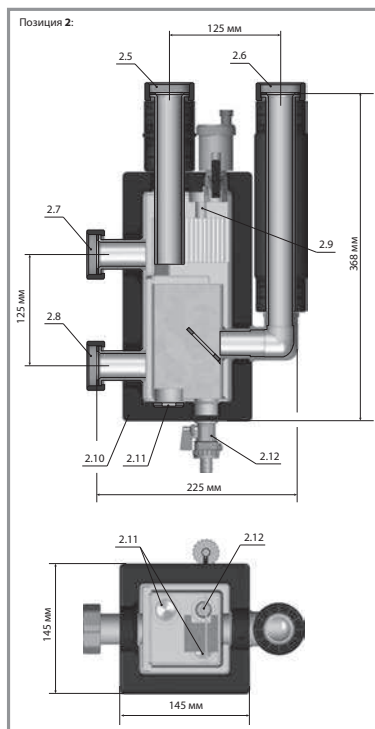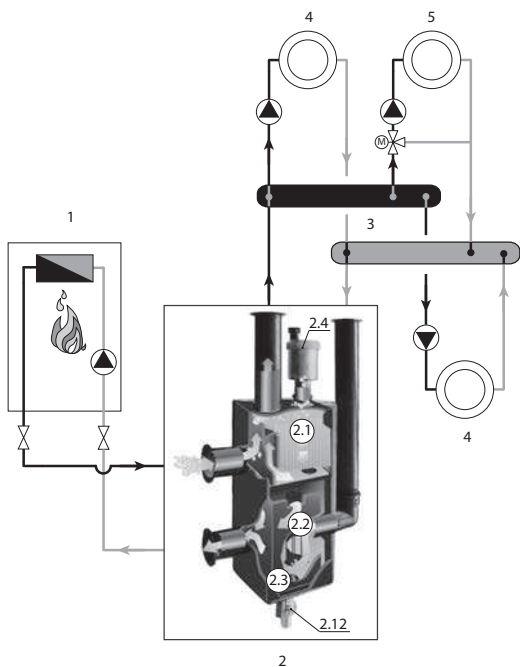

Обозначения:

- 1 — газовый котел;
- 2 — гидравлическая стрелка;
- 3 — распределительный
коллектор;
- 4 — прямой контур отопления;
- 5 — смесительный контур
отопления.

**Основные элементы гидравлической
стрелки (поз. 2):**

- 2.1 — зона сепарации воздуха из
теплоносителя;
- 2.2 — лабиринт для компактной
стабилизации потоков
теплоносителя;
- 2.3 — зона шламоуловления;
- 2.4 — автоматический
воздухоотводчик;
- 2.5 — НГ 1 1/2" для подключения
к патрубку подающей линии
коллектора;
- 2.6 — НГ 1 1/2" для подключения
к патрубку обратной линии
коллектора;
- 2.7 — ВР 1 1/4" (МНК25) и ВР 1 1/2"
(МНК32) для подключения
к трубопроводу подающей
линии котла;
- 2.8 — ВР 1 1/4" (МНК25) и ВР 1 1/2"
(МНК32) для подключения
к трубопроводу обратной
линии котла;
- 2.9 — гильза для размещения
датчика температуры
электронного регулятора
(Ду 9 мм);
- 2.10 — блочная теплоизоляция из
EPP;
- 2.11 — место для установки
магнитных уловителей;
- 2.12 — кран для слива.



Комплект магнитных уловителей для гидравлических стрелок Meibes 85 кВт

Наименование	Артикул
Комплект магнитных уловителей	ME 60364.502