



ОКП 14 6200
ОКП РБ 28.74.13



УЗЛЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПАСПОРТ 3239.13.00.00 ПС

Декларация о соответствии ВУ/112 11.01 ТР013 022 03878.

Срок действия до 18.07.2017 г.

Декларация о соответствии ТС ВУ/112 11.01 ТР010 007 00596.

Срок действия до 12.08.2018 г.

Свидетельство о государственной регистрации №ВУ.40.41.01.013.Е.000228.06.14 от 24.06.2014г.

Узлы присоединительные трубопроводные (далее узлы) предназначены для соединения счетчиков воды с другими элементами трубопровода питьевого и горячего водоснабжения.

1 Основные технические данные

1.1 Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Параметр	Значение									
	Узел									
	DN15					DN20		DN25	DN32	
	x 33	x 36	x 37	x 47	x 64	x 35	x 58			
Диаметр номинальный, мм	15					20		25	32	
Давление номинальное, РН, МПа	1,6									
Температура рабочей среды, °С	До 90									
Материал основных деталей: - ниппель, гайка накидная; - прокладка	Латунь ЛЦ40Сд ГОСТ 17711-93 Полипропилен 21030 ГОСТ 26996-86 или Биконит ТУ У 25.1-30664881-001-2002									
Резьба присоединительная: - ниппеля, D , дюйм; - гайки накидной, D1 , дюйм	G1/2-B G3/4-B					G3/4-B G1-B		G1-B G1 1/4-B	G1 1/4-B G1 1/2-B	
Размер под ключ: - ниппеля, S , мм; - гайки накидной, S1 , мм	19 30					24 38		32 48	38 55	
Строительная длина, мм, не более	33	36	37	47	64	35	58	70	65	
Масса, кг, не более	0,085	0,082	0,095	0,10	0,13	0,13	0,165	0,28	0,40	

2 Комплектность

В комплект поставки входит паспорт - 2 экз. на каждое упаковочное место.

3 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

4 Свидетельство о приемке
Узел присоединительный DN 15 x 36 соответствует ТУ РБ 03973239.009- 99
и признан годным для эксплуатации.




(подпись лица, ответственного за приемку)

09.2016
(месяц, год)

Упаковщик Юрмеле

5 Техническое описание и требования по монтажу и эксплуатации

5.1 Конструкция узла приведена на рисунке 1.

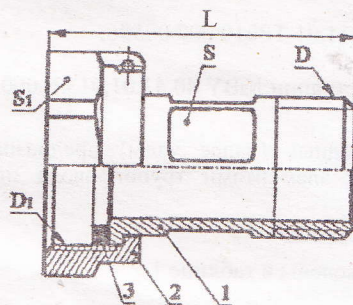

- 1 – ниппель;
- 2 – гайка накидная;
- 3 – прокладка

Рисунок 1. Узел присоединительный

5.2 **ВНИМАНИЕ!** Монтаж узлов на трубопровод должен выполнять подготовленный персонал, прошедший обучение и подтвердивший соответствующую квалификацию.

5.3 Перед установкой узлов на трубопровод убедитесь, что они не имеют повреждений в виде вмятин, трещин и т.п.

5.4 Монтаж узлов следует осуществлять гаечными ключами, в целях предотвращения деформации и образования трещин на ниппелях и накидных гайках.

5.5 Согласно требованиям п.3.10 ГОСТ 12.2.063-81 узлы не должны испытывать нагрузки от трубопровода (изгиб, перекося, сжатие и др.)

5.6 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

- монтировать узлы с помощью трубных ключей;
- механическое воздействие на узлы в виде ударов или др. нагрузок

6 Транспортирование и хранение

6.1 Хранение узлов производится в упаковке изготовителя на складах (в закрытых помещениях).

6.2 Условия транспортирования и хранения – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

7 Сведения об утилизации

7.1 Специальные меры безопасности и требования проведения утилизации отсутствуют.

Адрес изготовителя: Унитарное предприятие «Цветлит», 230005, г. Гродно,
ул. Дзержинского, 94, факс (0152) 77-04-88; e-mail: sbyt-zwetlit@mail.ru

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте:
<http://www.zwetlit-grodno.by/>

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя. Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия.