
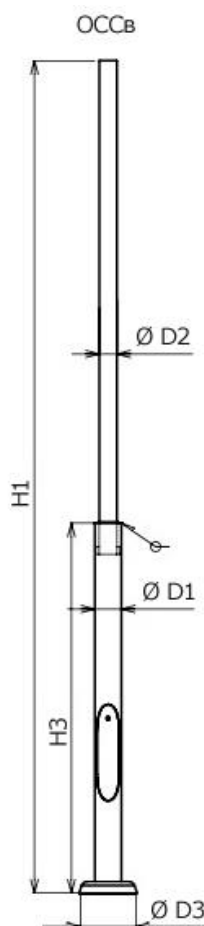


Опоры освещения стальные сварные ОССв

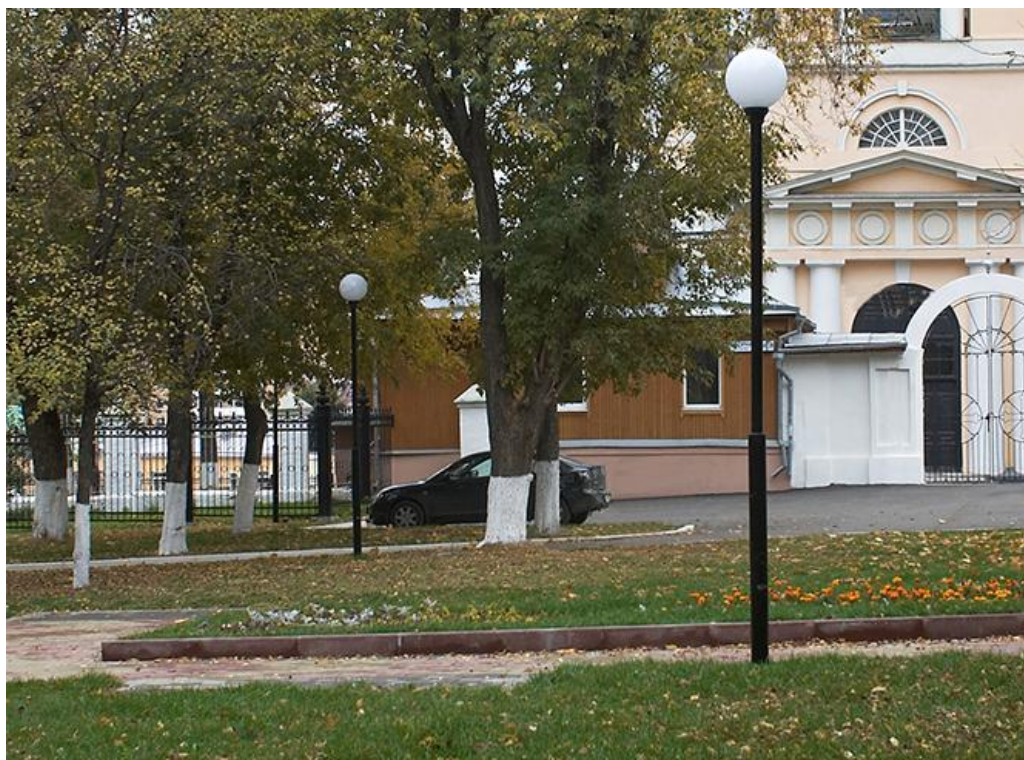

Назначение

Опоры освещения ОССв предназначены для монтажа электрических сетей освещения улиц городов и поселков, и являются одной из наиболее распространенных моделей металлических опор, применяемых в коммунальном хозяйстве. Простая в производстве ступенчатая сварная конструкция имеет приемлемую стоимость и отличные эксплуатационные свойства. Поэтому использование опор ОССв для монтажа сетей уличного освещения приводит к значительной экономии средств местных бюджетов. Установка на опоры ОССв разнообразных моделей фонарей и применение нестандартных кронштейнов крепления, отличающихся многообразием форм и стилей, позволяет улучшить внешний вид городских улиц и делает их более современными.

Конструкция


Опоры освещения ОССв конструктивно являются сварной ступенчатой конструкцией из двух стальных труб диаметром Ø76 и Ø114 мм. Верхняя часть опоры, куда крепятся кронштейны с фонарями, имеет соответствующие отверстия. Нижняя часть опор заканчивается опорным фланцем, который предназначен для монтажа конструкции на заранее забетонированные опоры. Провода, идущие сверху от фонарей, соединяются с подводимым кабелем от подземной линии внутри специального монтажного отсека, который выполнен в нижней части опоры. Чтобы защитить электрические соединения от попадания воды и исключить возможность удара электротоком посторонних лиц, доступ к коммутатору ограничен специальной крышкой.

Защитное покрытие

Для обеспечения стойкости опор освещения ОССв к коррозии каждое изделие проходит соответствующую обработку горячим оцинкованием, при которой поверхность металла покрывается тонким слоем цинка. Этот метод нанесения защиты позволяет продлить прогнозируемый срок эксплуатации изделий до 30 лет и более. Отправке опор потребителям предшествует второй этап обработки поверхности - окрашивание. Краска, которая наносится напылением, образует дополнительный защитный слой и делает антикоррозионную защиту изделий еще более эффективной.

Технические характеристики опор освещения ОССв

Обозначение	H1 (мм)	Ø D3 (мм)	H3 (мм)	Ø D1 (мм)	D2 (мм)	Масса (кг)
ОССв 2,5 (89-60)	2500	240	1200	89	60	18,00
ОССв 3,0 (89-60)	3000	240	1200	89	60	19.50
ОССв 3,2 (60)	3200	240	1200	114	76	28,20
ОССв 3,6 (60)	3600	240	1600	114	76	29,50



Способ установки

Установка опор освещения стальных сварных ОССв производится на анкерные или трубные подземные элементы, которые заранее бетонируются в подготовленных ямах. Подвод кабеля питания производится снизу, через опорный фланец, и далее через ствол опоры в электромонтажное отделение.

Опора	Ø D3 (мм)	Ø D (мм)	Ø d (мм)	n отв.
ОССв 2,5 -3,6	240	180	18	60