



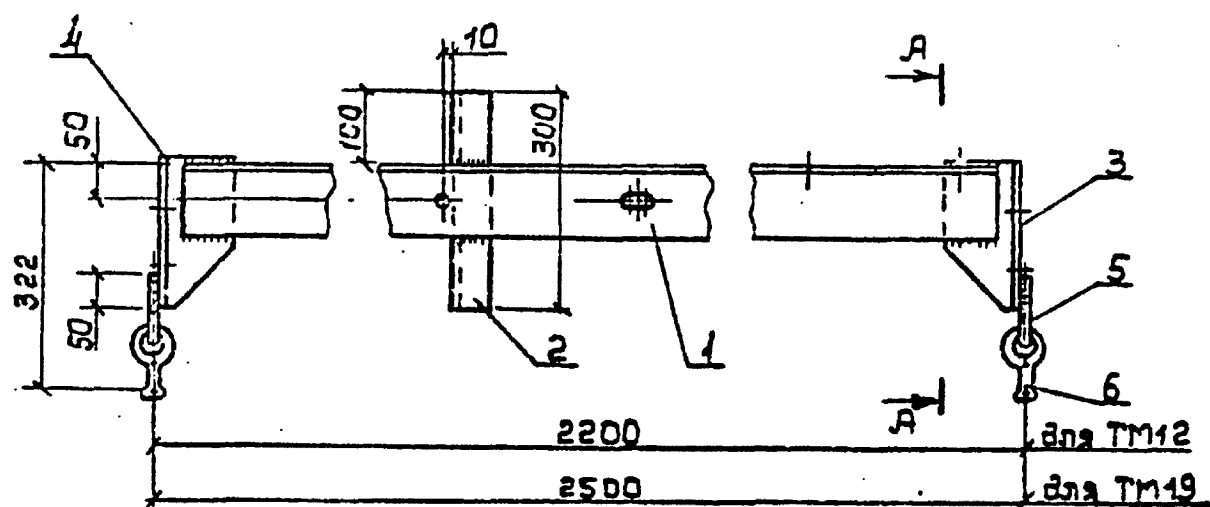


Поз.3

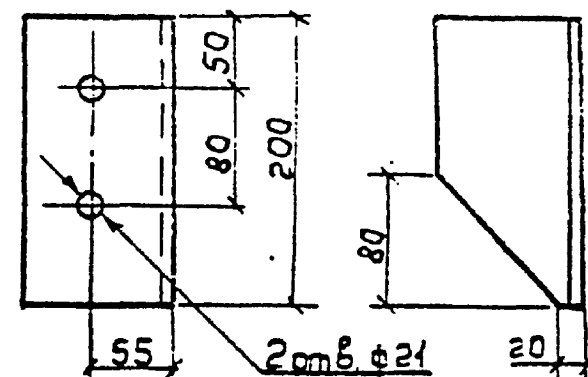


1 Приварку петли поз.5 производить после установки серы поз.6.



2* Отверстия ф23 размечать и сверлить только для ответственной анкерной опоры ОЯ10-3.

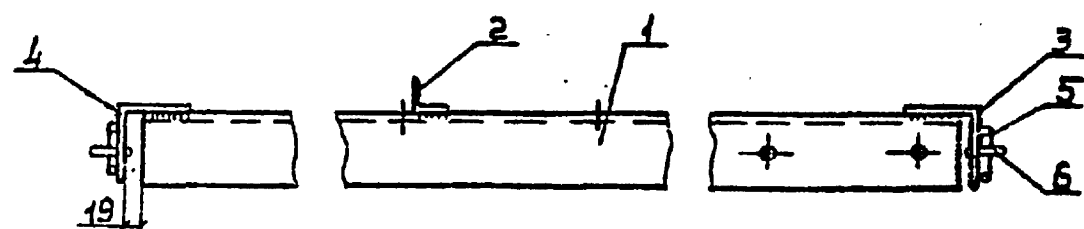

Поз.1 для ТМ12

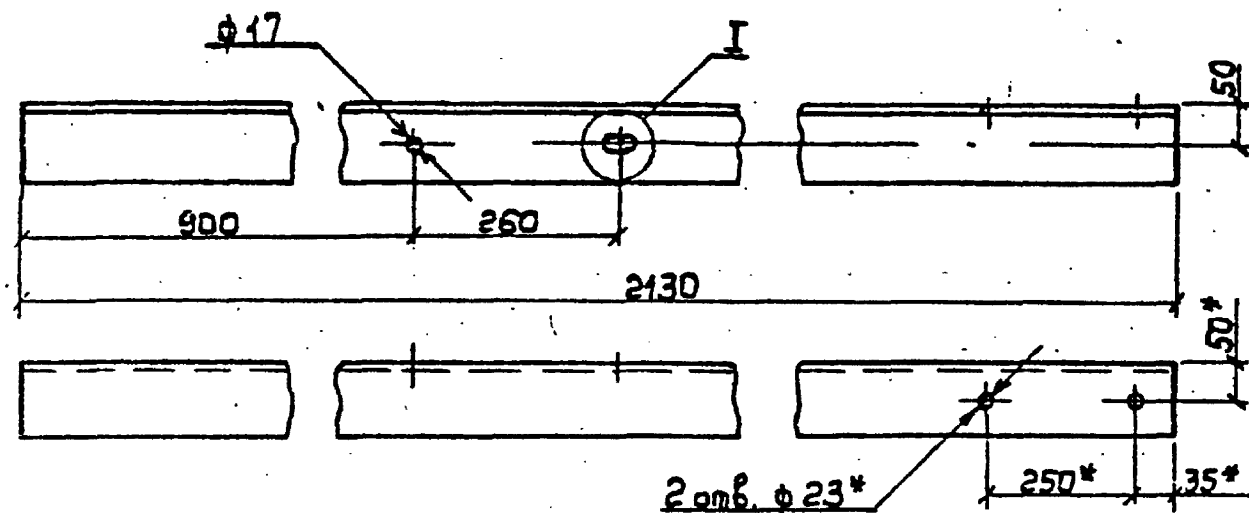

Поз.1 для ТМ19

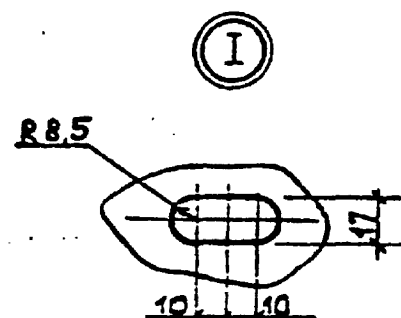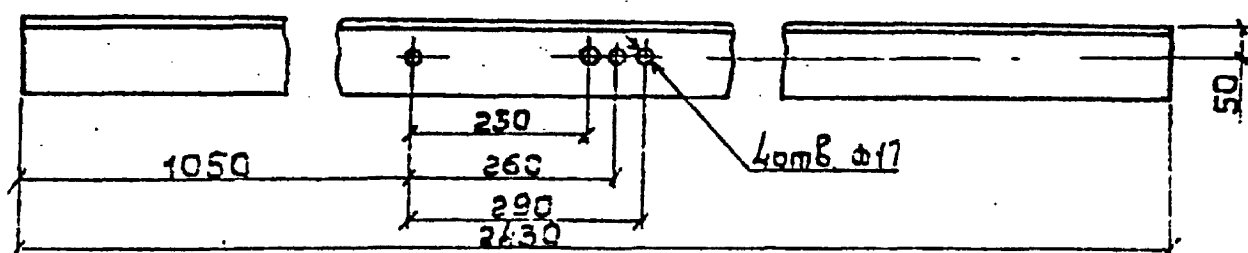

Марка	Масса, кг
ТМ12	33,4
ТМ19	38,0

Поз.	Наименование	Кол. на марку	Примечание
	<u>Детали</u>		
1	Уголок 100x100x8 ГОСТ 8509-86	1	25,9 кг
	Уголок 100x100x8 ГОСТ 8509-86	1	29,65 кг
2	Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-86	1	1,13 кг
3	Уголок 100x100x8 ГОСТ 8509-86	1	2,44 кг
4	Уголок 100x100x8 ГОСТ 8509-86	1	2,44 кг
5	Петля		см. Зав. ур.
	Круг 16 ГОСТ 2590-71	2	3,407.1-143.8.6
	<u>Стандартные изделия</u>		
6	Серьга СРС-7-17		
	ГОСТ 2725-78	2	2

3.407.1-143.8.12

Траверса
ТМ12, ТМ19

Станд.	Масса	Масштаб
Р	Ст. таблицы	1:10
Лист	Листов	1

СЕЛЬЭНЕРГПРОЕКТ