

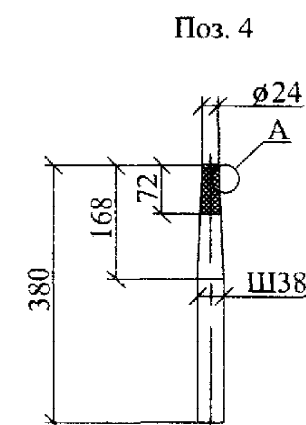
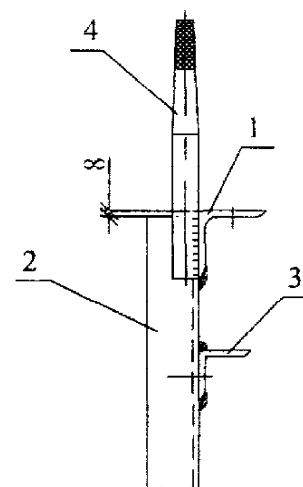
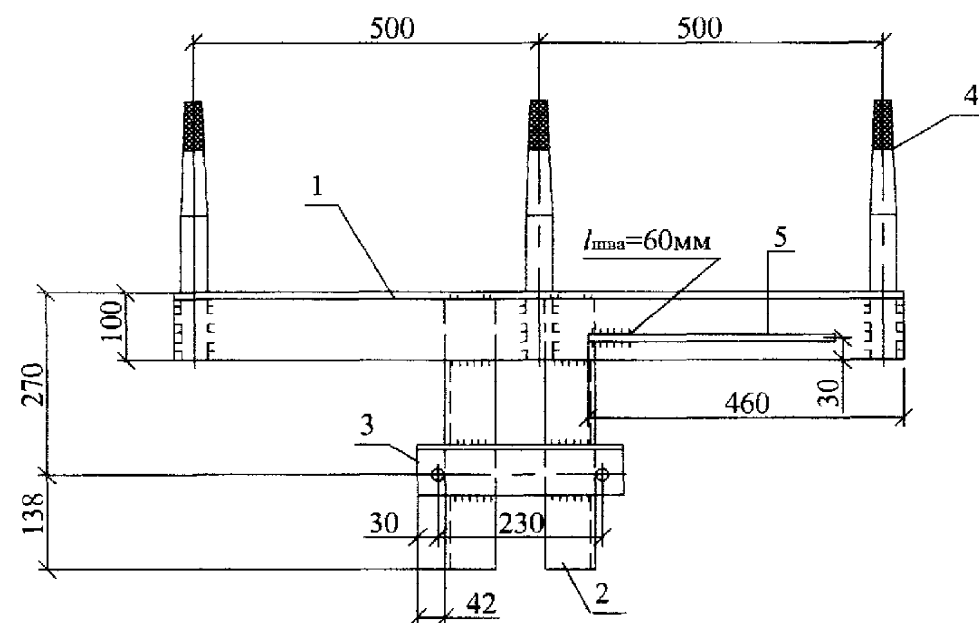


Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75. Катеты швов  $k_f = 8\text{мм}$ .

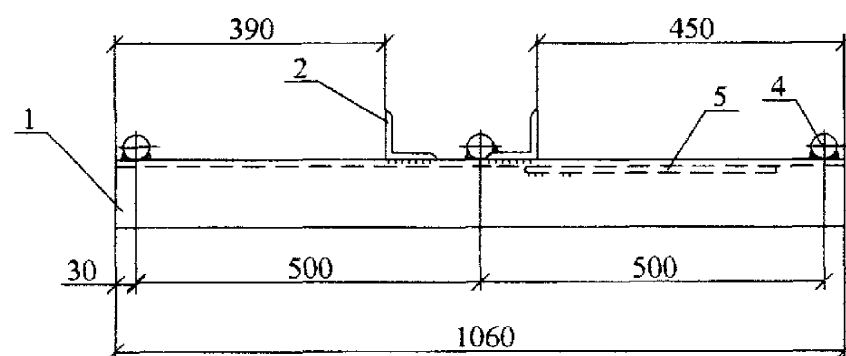

Поз. 3

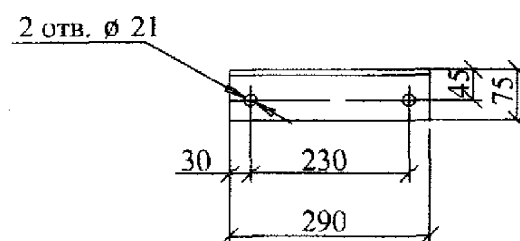

| Поз. | Обозначение  | Наименование                             | Кол. | Масса<br>ед., кг | Примечание |
|------|--------------|------------------------------------------|------|------------------|------------|
|      |              | <u>Детали</u>                            |      |                  |            |
| 1    | ГОСТ 8509-93 | Уголок 100x100x8, L=1060                 | 1    | 13,0             |            |
| 2    | ГОСТ 8509-93 | Уголок 75x75x8, L=400                    | 2    | 3,6              |            |
| 3    | ГОСТ 8509-93 | Уголок 75x75x8, L=290                    | 1    | 2,65             |            |
| 4    | ГОСТ 2590-88 | Круг 38, L=380                           | 3    | 3,4              |            |
| 5    | ГОСТ 2590-88 | Заземляющий проводник,<br>Круг 10, L=360 | 1    | 0,3              |            |

27.0002-17

| Изм.      | Кол. уч.  | Лист | № док. | Подп. | Дата | Стадия                                          | Масса  | Масштаб |
|-----------|-----------|------|--------|-------|------|-------------------------------------------------|--------|---------|
|           |           |      |        |       |      | Р                                               | 33,4   | 1:10    |
|           |           |      |        |       |      | Лист                                            | Листов | 1       |
| Н. контр. | Амелина   |      |        |       |      | Филиал ОАО<br>"НТЦ электроэнергетики"-<br>РОСЭП |        |         |
| Пров.     | Гореленко |      |        |       |      |                                                 |        |         |
| Разраб.   | Смирнова  |      |        |       |      |                                                 |        |         |

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №